

VNITŘNÍ PLYNOVOD – PŮDORYS

LEGENDA ČAR :


- POTRUBÍ STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU
- POTRUBÍ NOVÉHO PLYNOVODU
- POTRUBÍ ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVODU
- VODIČE DETEKCE

LEGENDA :

- PLYNOVOD – NOVÉ ROZVODY:
- KU50 UZÁVĚR PLYNU ZDROJE TEPLA
 - EVH ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL EVPE 1050.02/20 W (230 V AC, 0–5 kPa)
 - PK ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ NEREZOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 11.4 – 102,0 kW
 - KU25 KULOVÝ UZÁVĚR SPOTŘEBIČŮ
 - CH CHRÁNÍČKA PLYNOVÉHO POTRUBÍ V PROSTUPU STĚNOU
 - OPV OBIJLIKA S PRŮŽOVOU VLOŽKOU UPEVNĚNÁ KOMBIVRUTEM S HMOŽDINKOU

DETEKCE ÚNIKU METANU, CO, ZAPLAVENÍ A TEPLoty PROSTORU KOTELNY:

- čDS ČIDLO DETEKTORU ÚNIKU METANU
- čCO ČIDLO DETEKTORU VÝSKYTU CO
- čZK ČIDLO DETEKTORU ZAPLAVENÍ KOTELNY
- čTK ČIDLO DETEKTORU TEPLoty PROSTROU KOTELNY
- HVK HAVARIJNÍ VYPÍNAČ KOTELNY
- RK ÚSTŘEDNÁ DETEKCE V ELEKTRICKÉM ROZVADĚČI KOTELNY

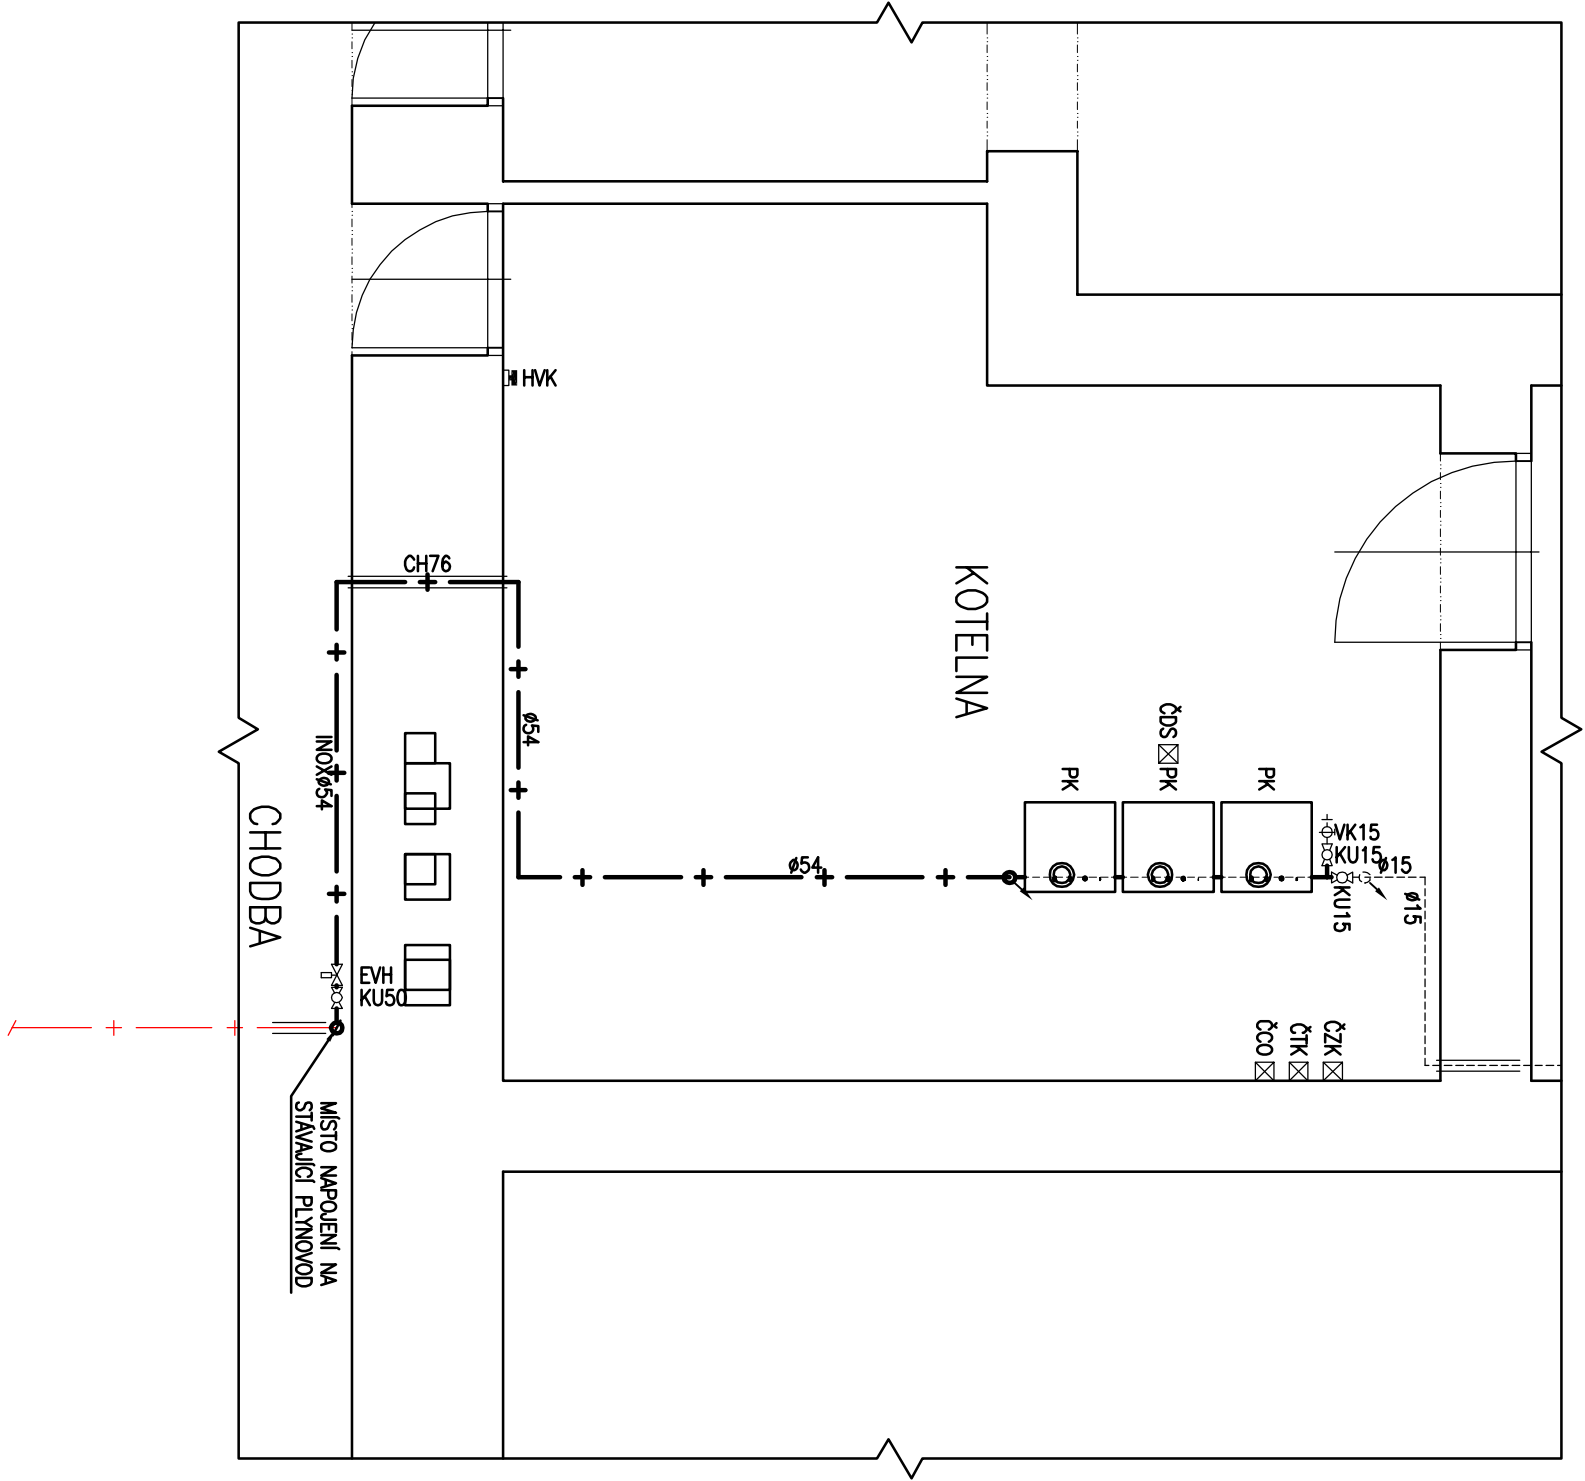

Karel Matoušek, Josefa Hory 1858/12, 415 01 Teplice			
Vyraboval : Karel Matoušek		Odpovědný projektant : Karel Matoušek	
Název akce : PD – VRCHLICKÉHO DIVADLO		Datum : 06/2024	
LOUNY, BUDOVA VD, OSVOBODITELŮ 411		Měřítko : 1 : 50	
PLYNOVÁ KOTELNA			
VNITŘNÍ PLYNOVOD			
PŮDORYS			
402 35 564		Formát : 2xA4	Stupeň: ZDS
Objednatel : Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny		Číslo výkresu : 1	