


VNITŘNÍ PLYNOVOD – IZOMETRIE

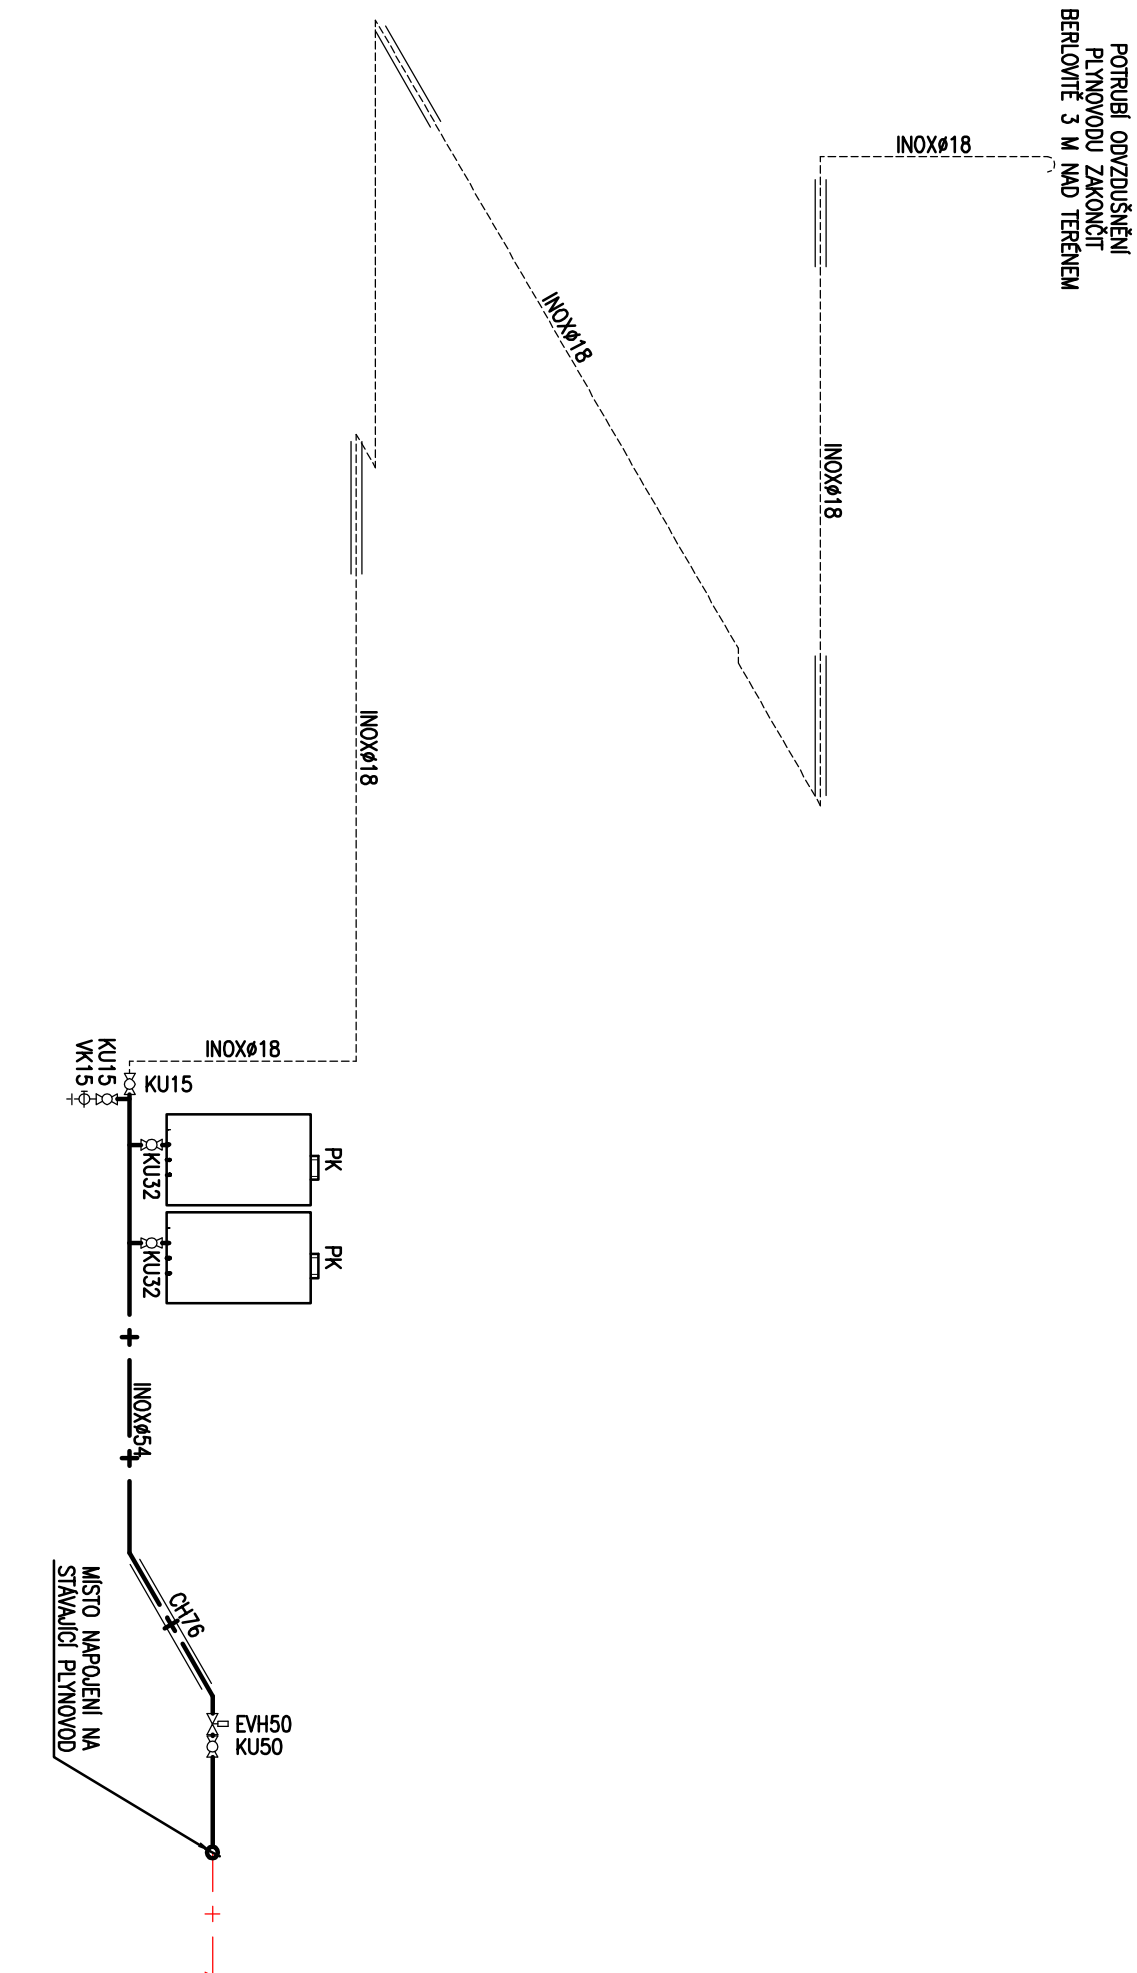

LEGENDA ČAR :

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| — + — + — | POTRUBI STALNACHO PLYNOVODU |
| — + — + — | POTRUBI NOVÉHO PLYNOVODU |
| — + — + — | POTRUBI ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVODU |
| — + — + — | VODIČE DETEKCCE |

LEGENDA:

PLYNOVOD – NOVÉ ROZVODY:

KU50 UZÁVĚR PLYNU ZDROJE TEPLA

 ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL EPE 1050.02/20 W (230 V AC, 0-5 kPa)

PK ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ NEREZOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 7.2 – 65,0 kW

KU25 KULOVÝ UZÁVĚR SPOTŘEBIČŮ

CH CHRÁNÍČKA PLYNOVÉHO POTRUBÍ V PROSTUPU STĚNOU

OPV OBJÍMKÁ S PRÝŽKOVOU VLOŽKOU UPEVNĚNÁ KOMBIVRUTEM S HMOŽDINKOU

DETEKCE ÚNIKU METANU, CO, ZAPLAVENÍ A TEPLŮTY PROSTORU KOTELNY:

ČDS ☒ ČIDLO DETEKTORU ÚNIKU METANU

Číslo ☐ číslo detektoru výskytu CO

ČZK ☐ ČIDLO DETEKTORU ZAPLAVENÍ KOTELNÝ

ČTK ☒ ČIDLO DETEKTORU TEPLoty PROSTROU KOTELNY

HVK HAVARIJNÍ VYPÍNAČ KOTELNÝ

ÚSTŘEDNÁ DETEKCE V ELEKTRICKÉM ROZVADĚČI KOTELNY

Karel Matoušek, Josefa Hory 1858/12, 415 01 Teplice			
Vpracoval : Karel Matoušek		Odpovědný projektant : Karel Matoušek	
IČO 402 35 564	Název akce : PD – KULTURNÍ DŮM ZASTAVKA PODEBRADOVA 1135, LOUNY PLYNOVÁ KOTELNA VNITŘNÍ PLYNOVOD IZOMETRIE		
	Část : Obsah :		
	Formát : 2xA4 Stupeň: ZDS		
Objednatel : Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny		Číslo výkresu : 2	